



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая площадь	4 400 кв. м
Проектная	5 МВт
мощность Уровень	Соответствует TIER III
надежности	- ISO 27001:2013 - ISO 9001:2015
Сертификация	- PCI DSS v3.2 - Аттестация Uptime Institute руководителя ЦОД (Accredited Operations Specialist) - Аттестация ФСТЭК по хранению персональных данных - Лицензия ФСБ России на комплекс видов деятельности по шифрованию данных (криптографии)
Основное энергоснабжение	4 кабельных ввода от двух независимых электрических подстанций - Резервирование по схеме 2N
Резервное энергоснабжение	- ИБП с резервированием по схеме 2N 9 ДГУ
Система охлаждения	- Двухконтурная, с использованием чиллеров, прецизионных кондиционеров и фрикулинга - Резервирование по схеме 2N и N+1
Система управления	BMS Beckhoff
ЦОД Безопасность	- Система видеонаблюдения - Физическая охрана с регулярными обходами объекта - Система контроля доступа на основе электронных пропусков - Установка дополнительных клиентских контуров безопасности
Пожаротушение	Автоматическая газовая система пожаротушения Noves 1230
Связность	- Место расположения узла связи M8 - Оптические маршруты к M9 и M1 - Точка подключения к MSK-IX - Более 40 операторов связи

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

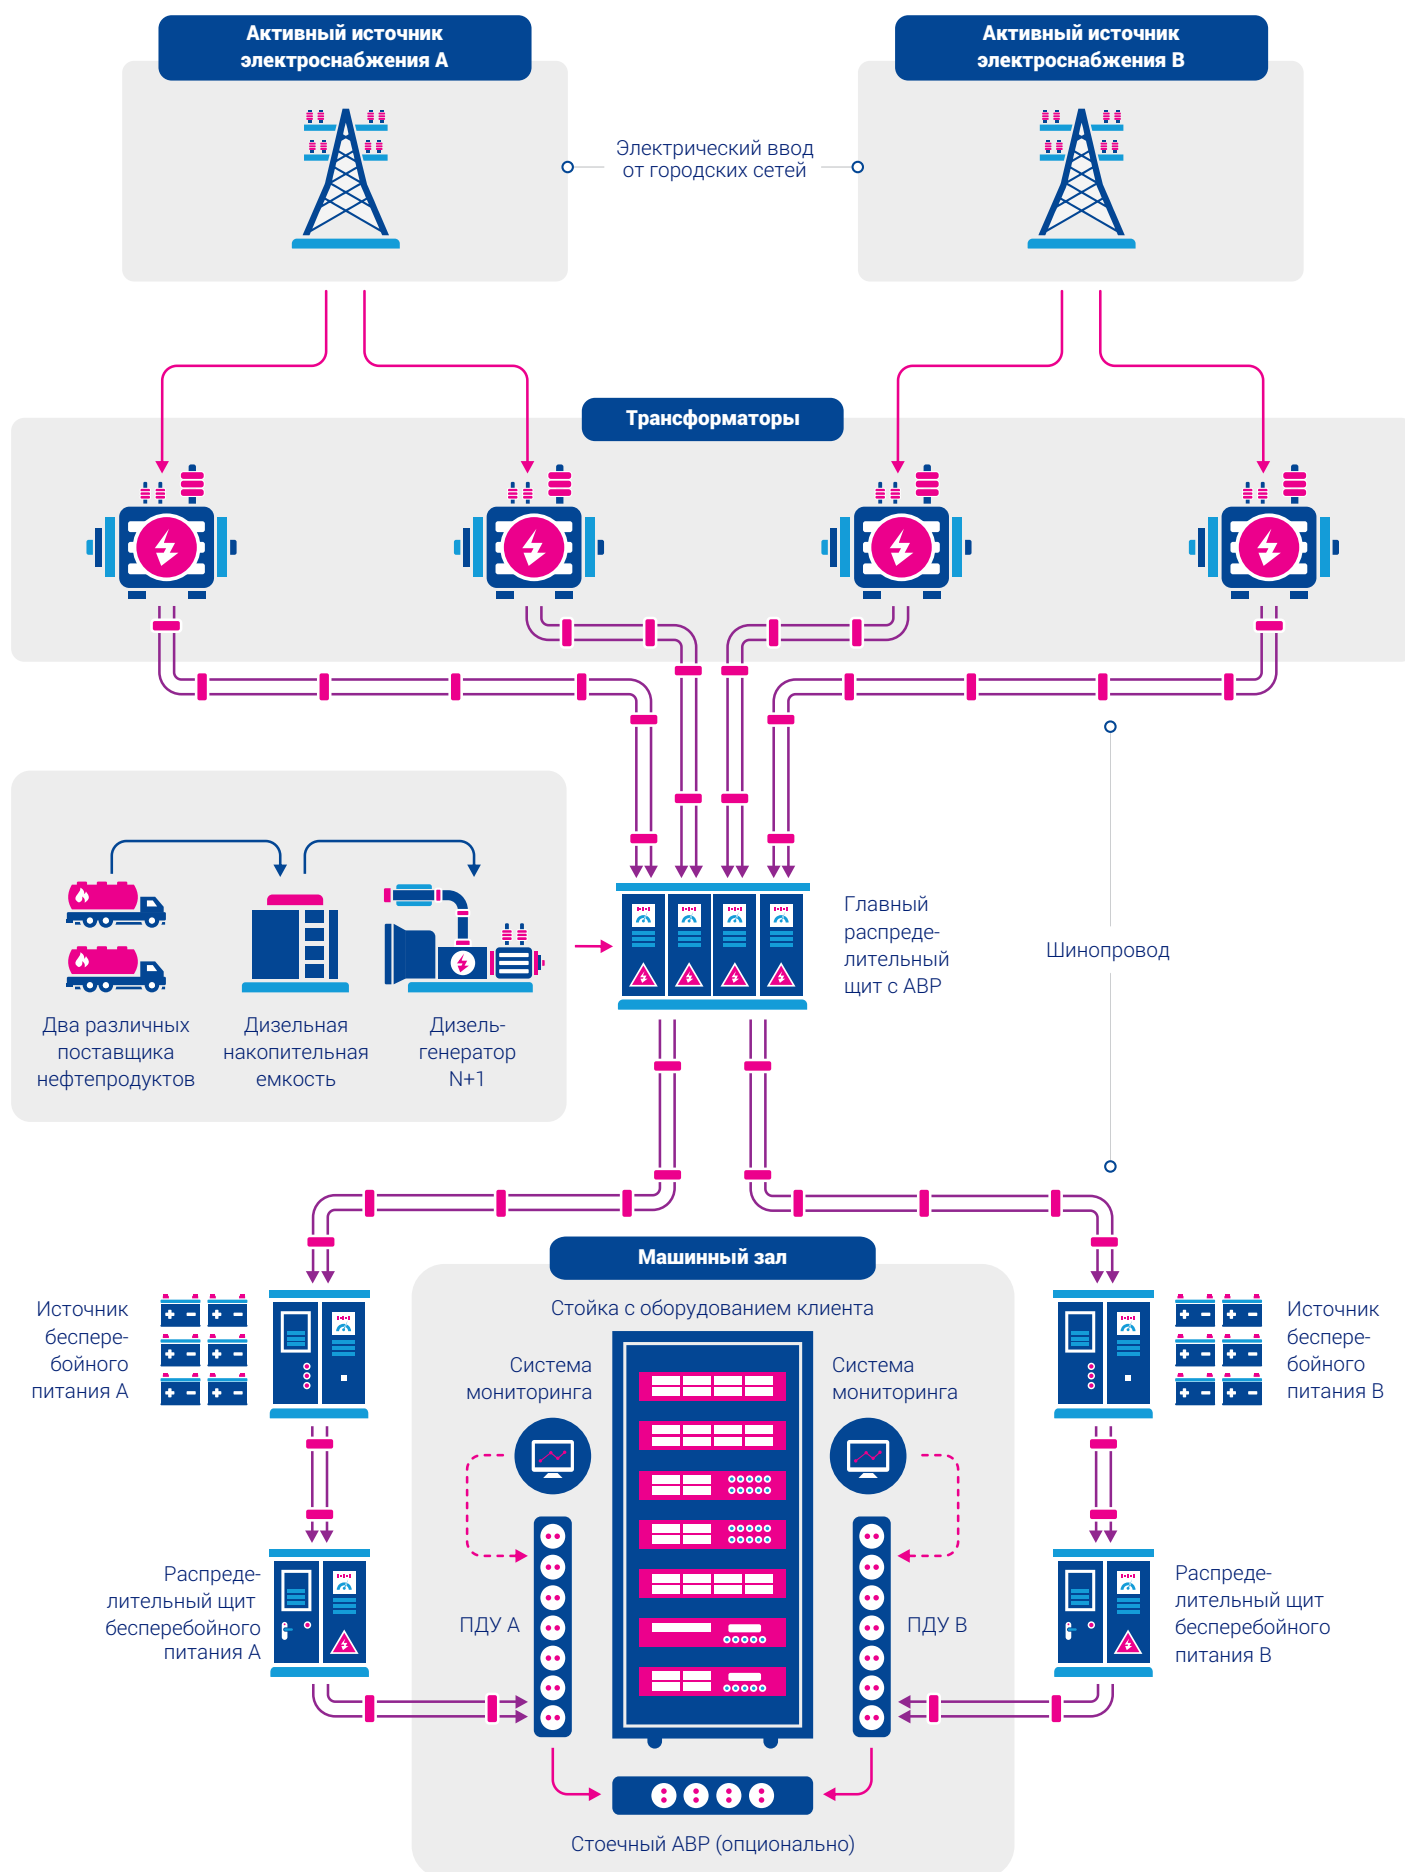

СИСТЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

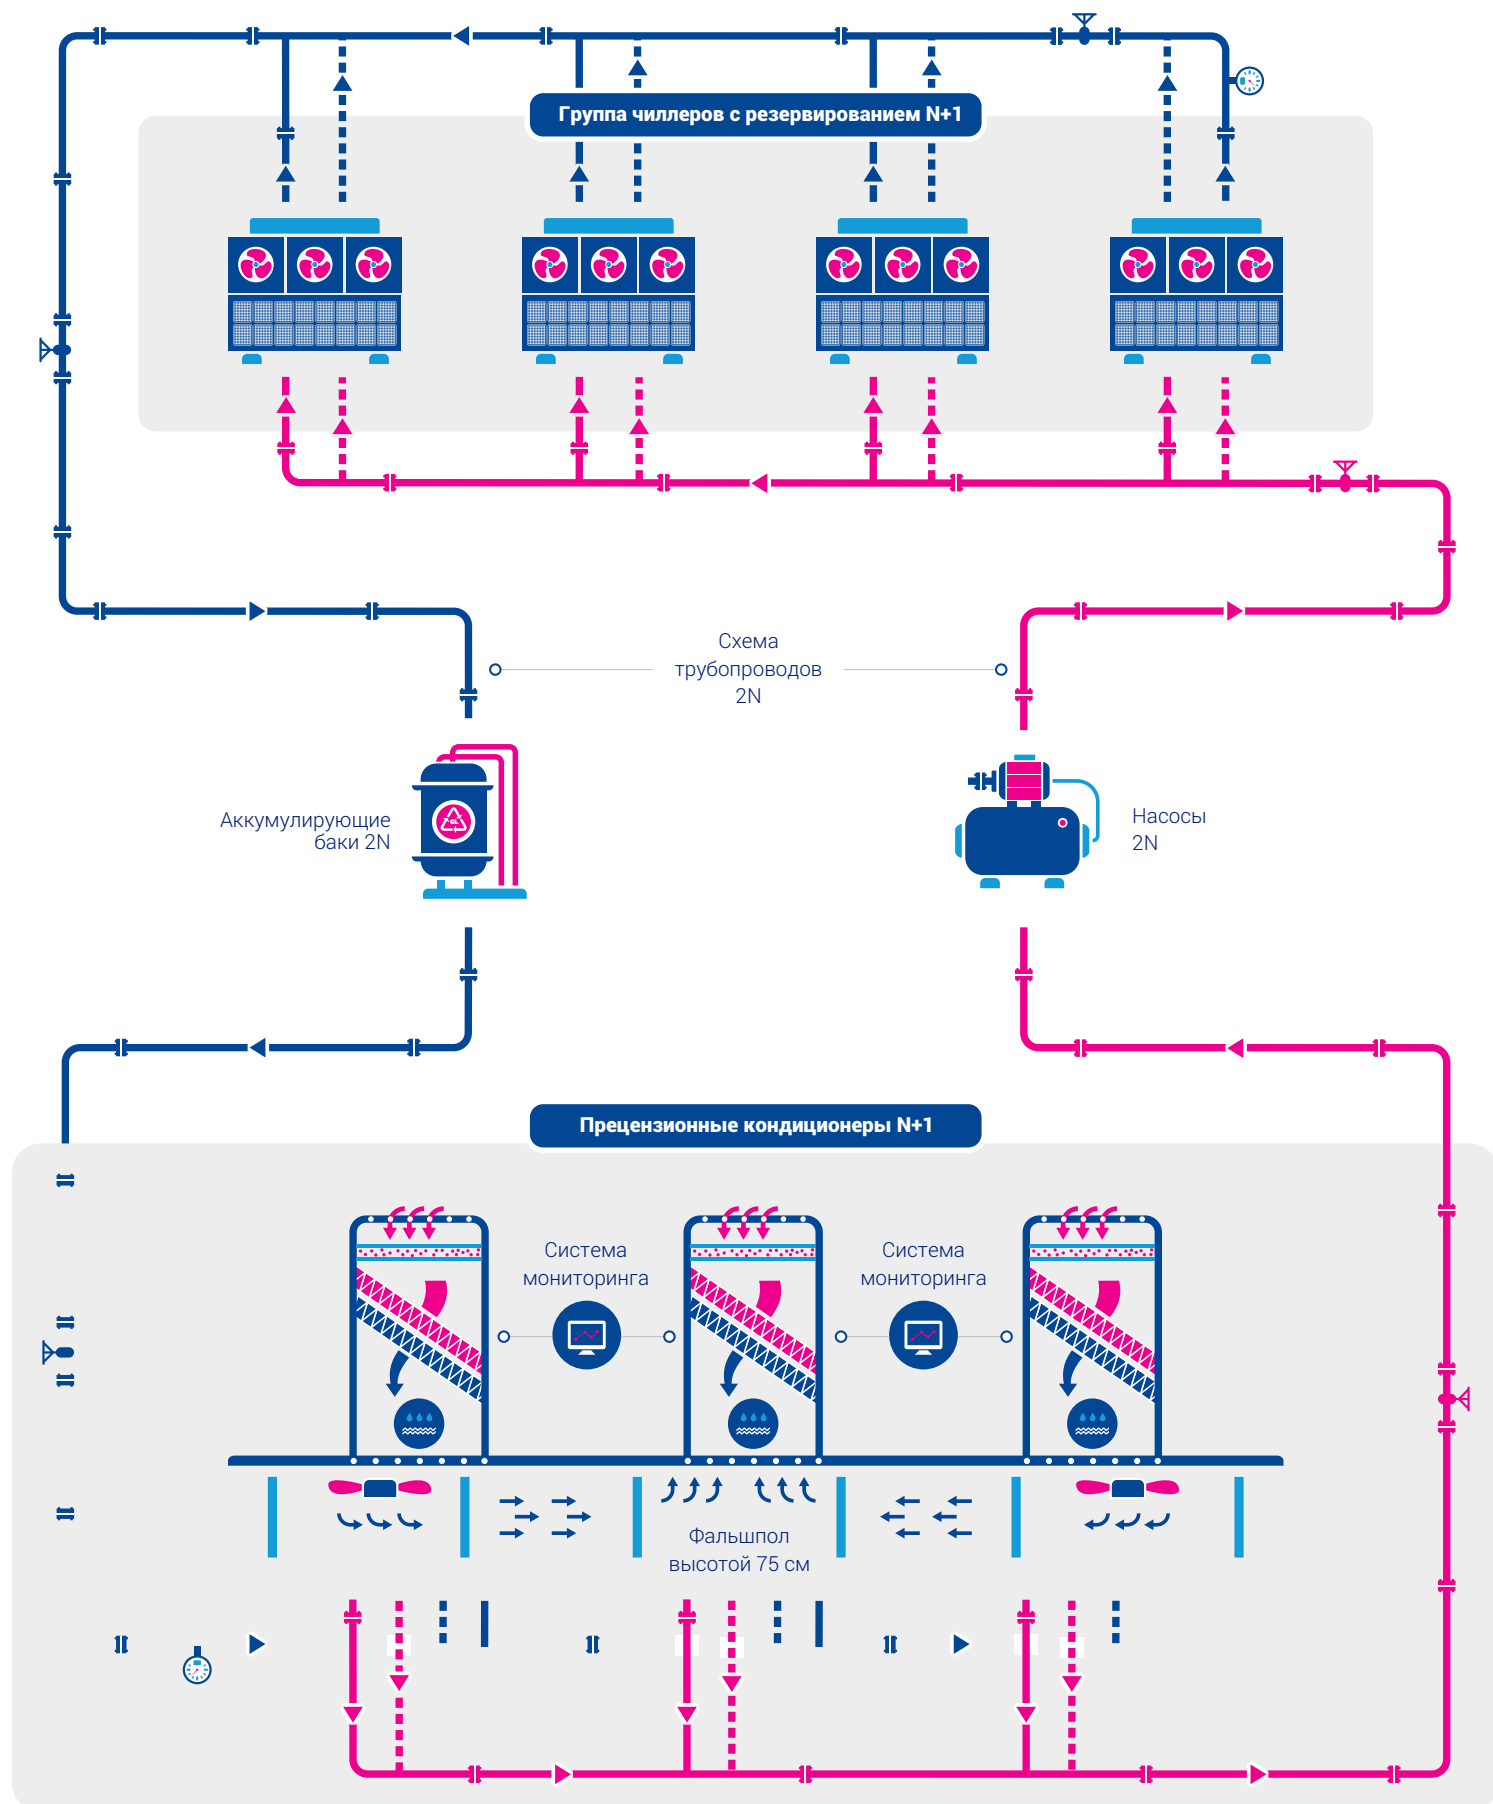

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

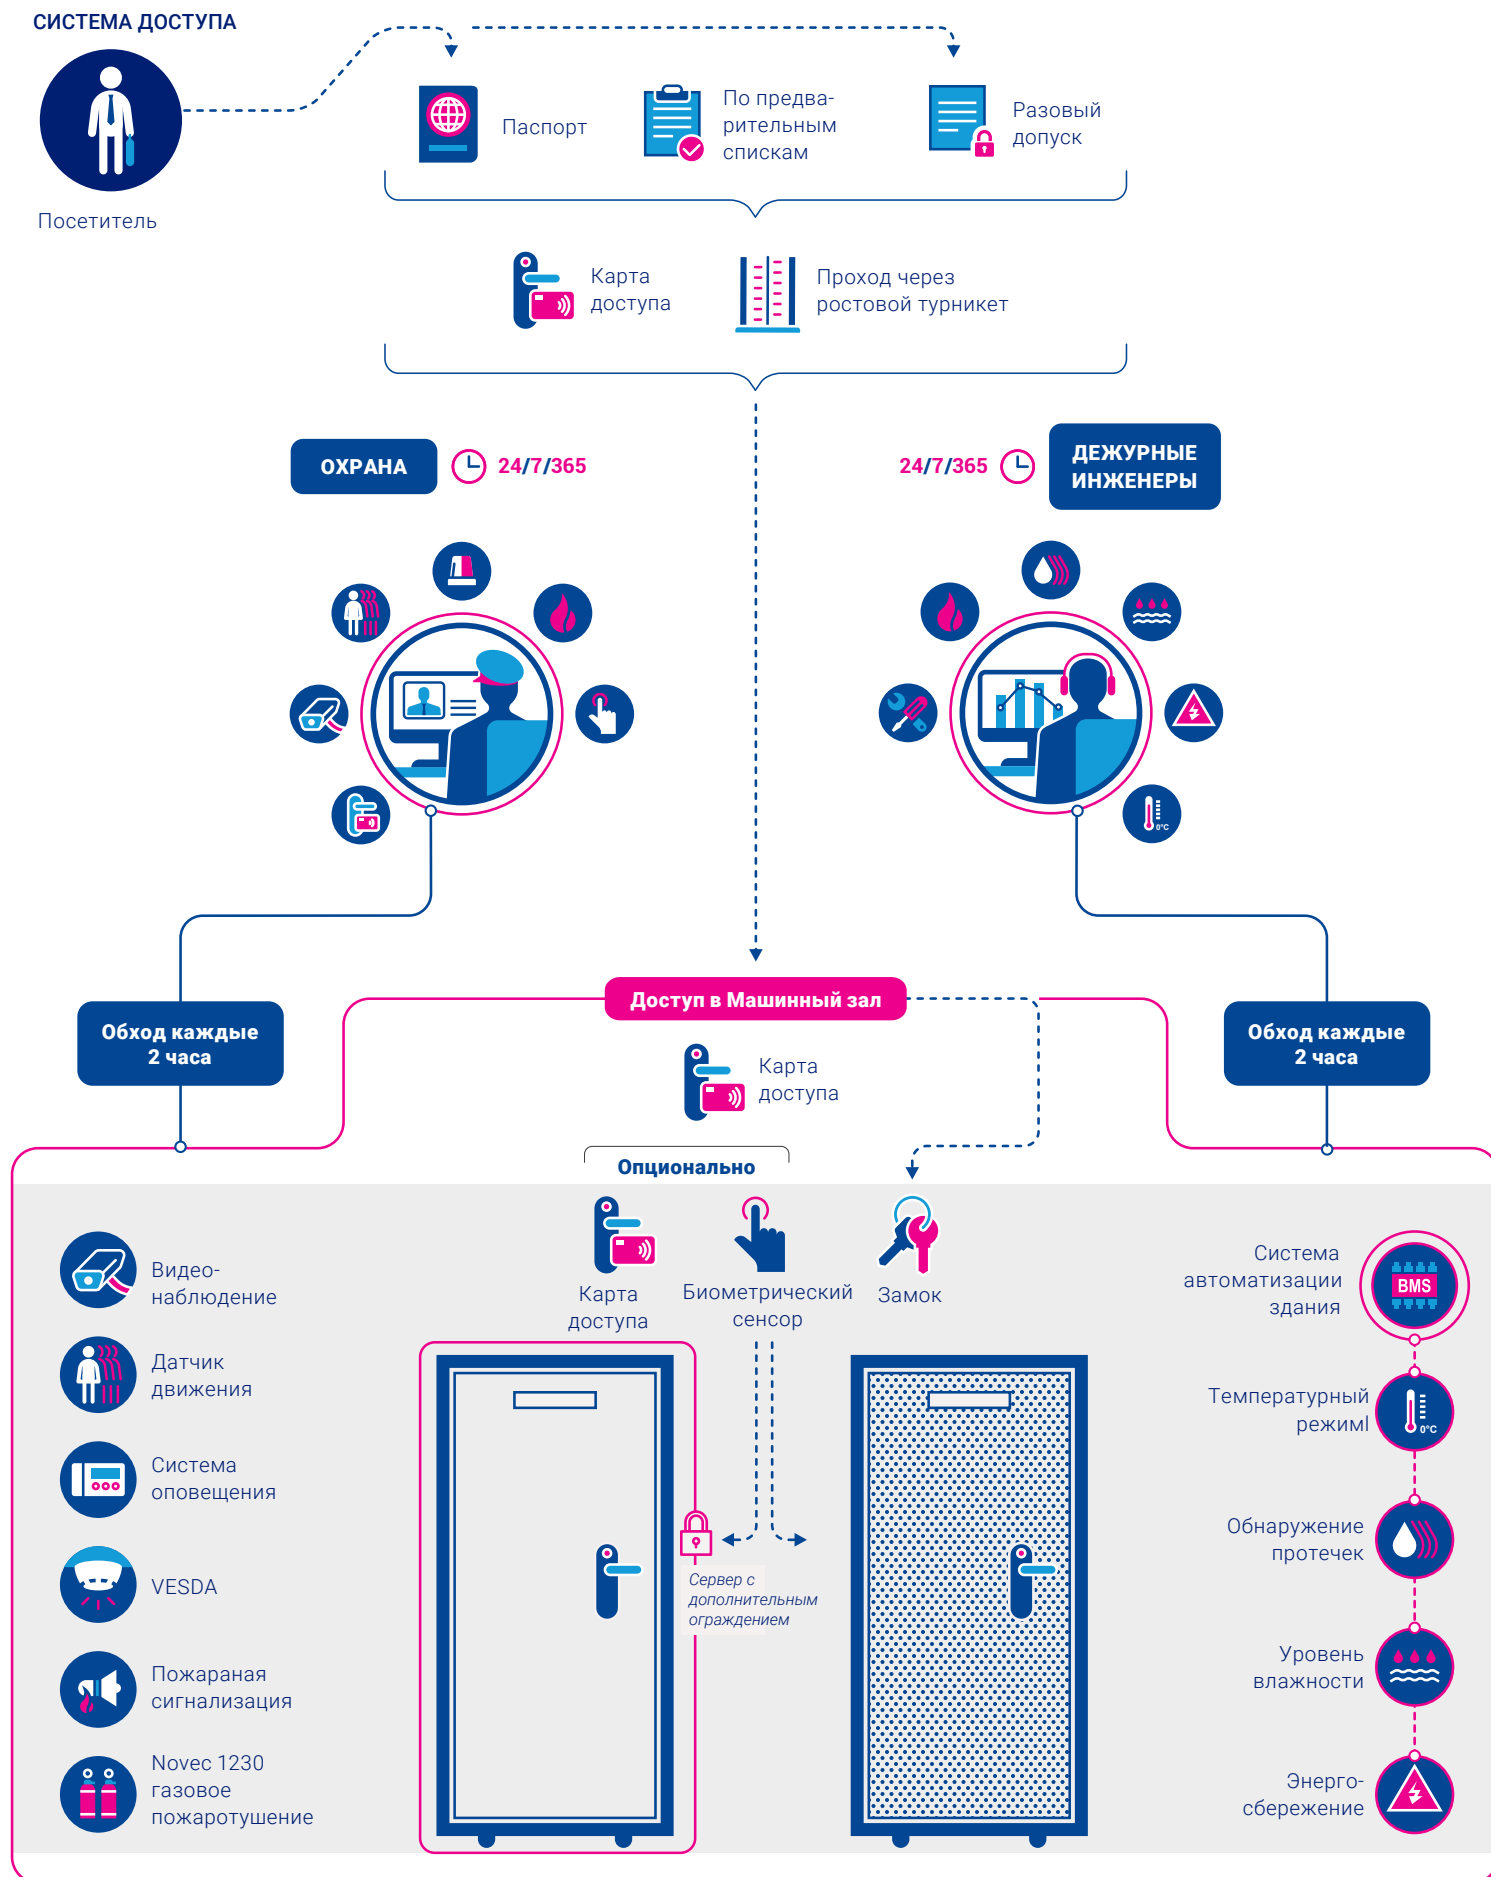


СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ

ЦОД и точка присутствия
сети Linxdatacenter в Москве (M8)

Центр
управления сетью

 24/7/365

