


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Общая площадь	<ul style="list-style-type: none">• 4 400 кв. м
Проектная мощность	<ul style="list-style-type: none">• 5 МВт
Уровень надежности	<ul style="list-style-type: none">• Соответствует TIER III
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• ISO 27001:2013• ISO 9001:2015• PCI DSS v3.2• Аттестация Uptime Institute руководителя ЦОД (Accredited Operations Specialist)• Аттестация ФСТЭК по хранению персональных данных• Лицензия ФСБ России на комплекс видов деятельности по шифрованию данных (криптографии)
Основное энергоснабжение	<ul style="list-style-type: none">• 4 кабельных ввода от двух независимых электрических подстанций• Резервирование по схеме 2N
Резервное энергоснабжение	<ul style="list-style-type: none">• ИБП с резервированием по схеме 2N• 9 ДГУ
Система охлаждения	<ul style="list-style-type: none">• Двухконтурная, с использованием чиллеров, прецизионных кондиционеров и фрикулинга• Резервирование по схеме 2N и N+1
Система управления	<ul style="list-style-type: none">• BMS Beckhoff
ЦОД Безопасность	<ul style="list-style-type: none">• Система видеонаблюдения• Физическая охрана с регулярными обходами объекта• Система контроля доступа на основе электронных пропусков• Установка дополнительных клиентских контуров безопасности
Пожаротушение	<ul style="list-style-type: none">• Автоматическая газовая система пожаротушения Noves 1230
Связность	<ul style="list-style-type: none">• Место расположения узла связи М8• Оптические маршруты к М9 и М1• Точка подключения к MSK-IX• Более 40 операторов связи

!"#\$% &'(!)* +\$, -" + .

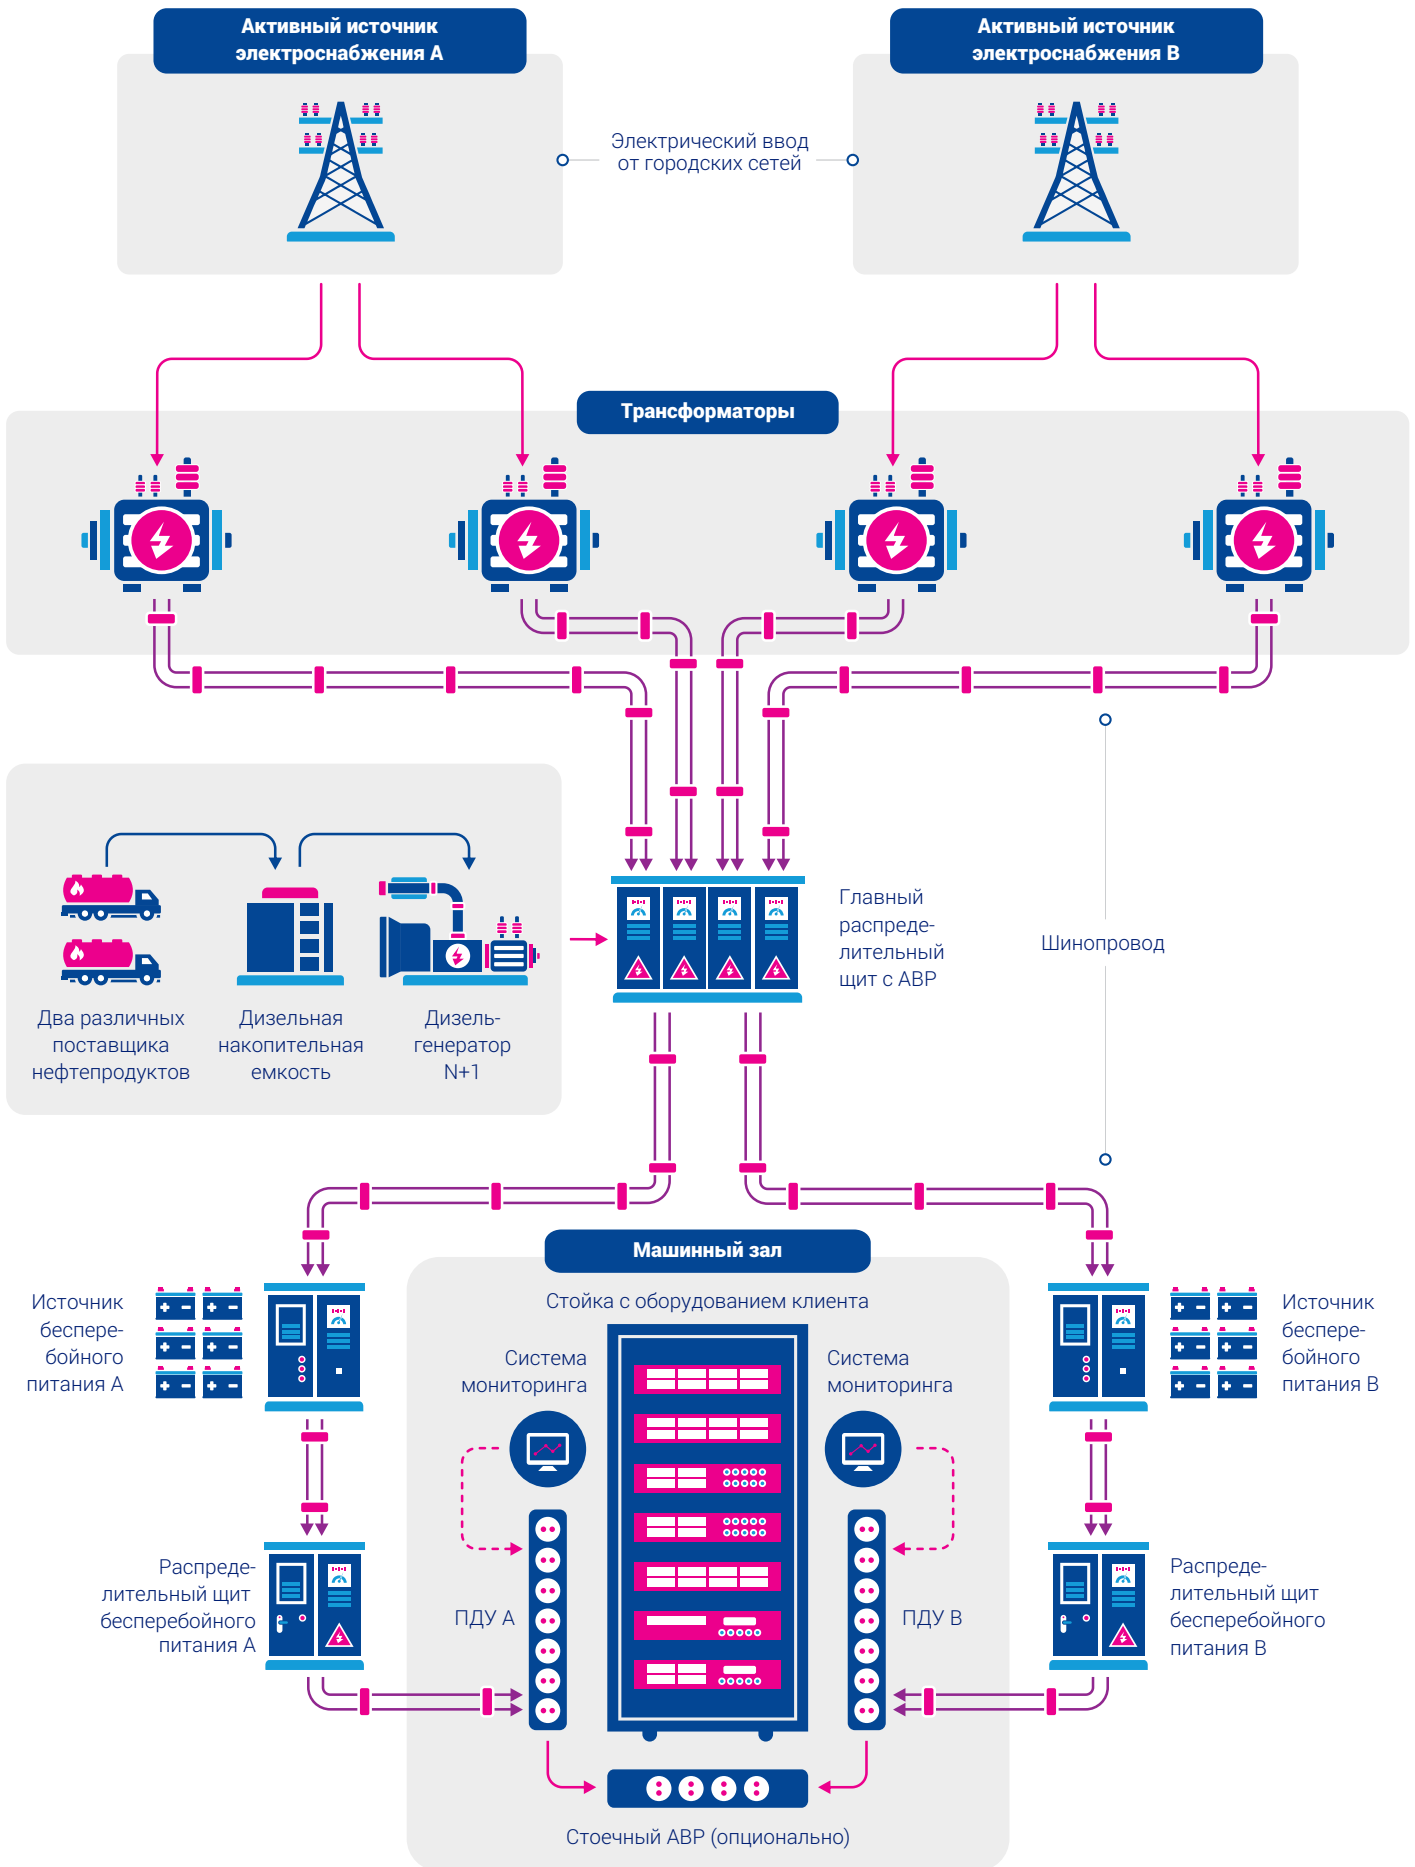

!"#\$% /!*0* +\$, -"+ .

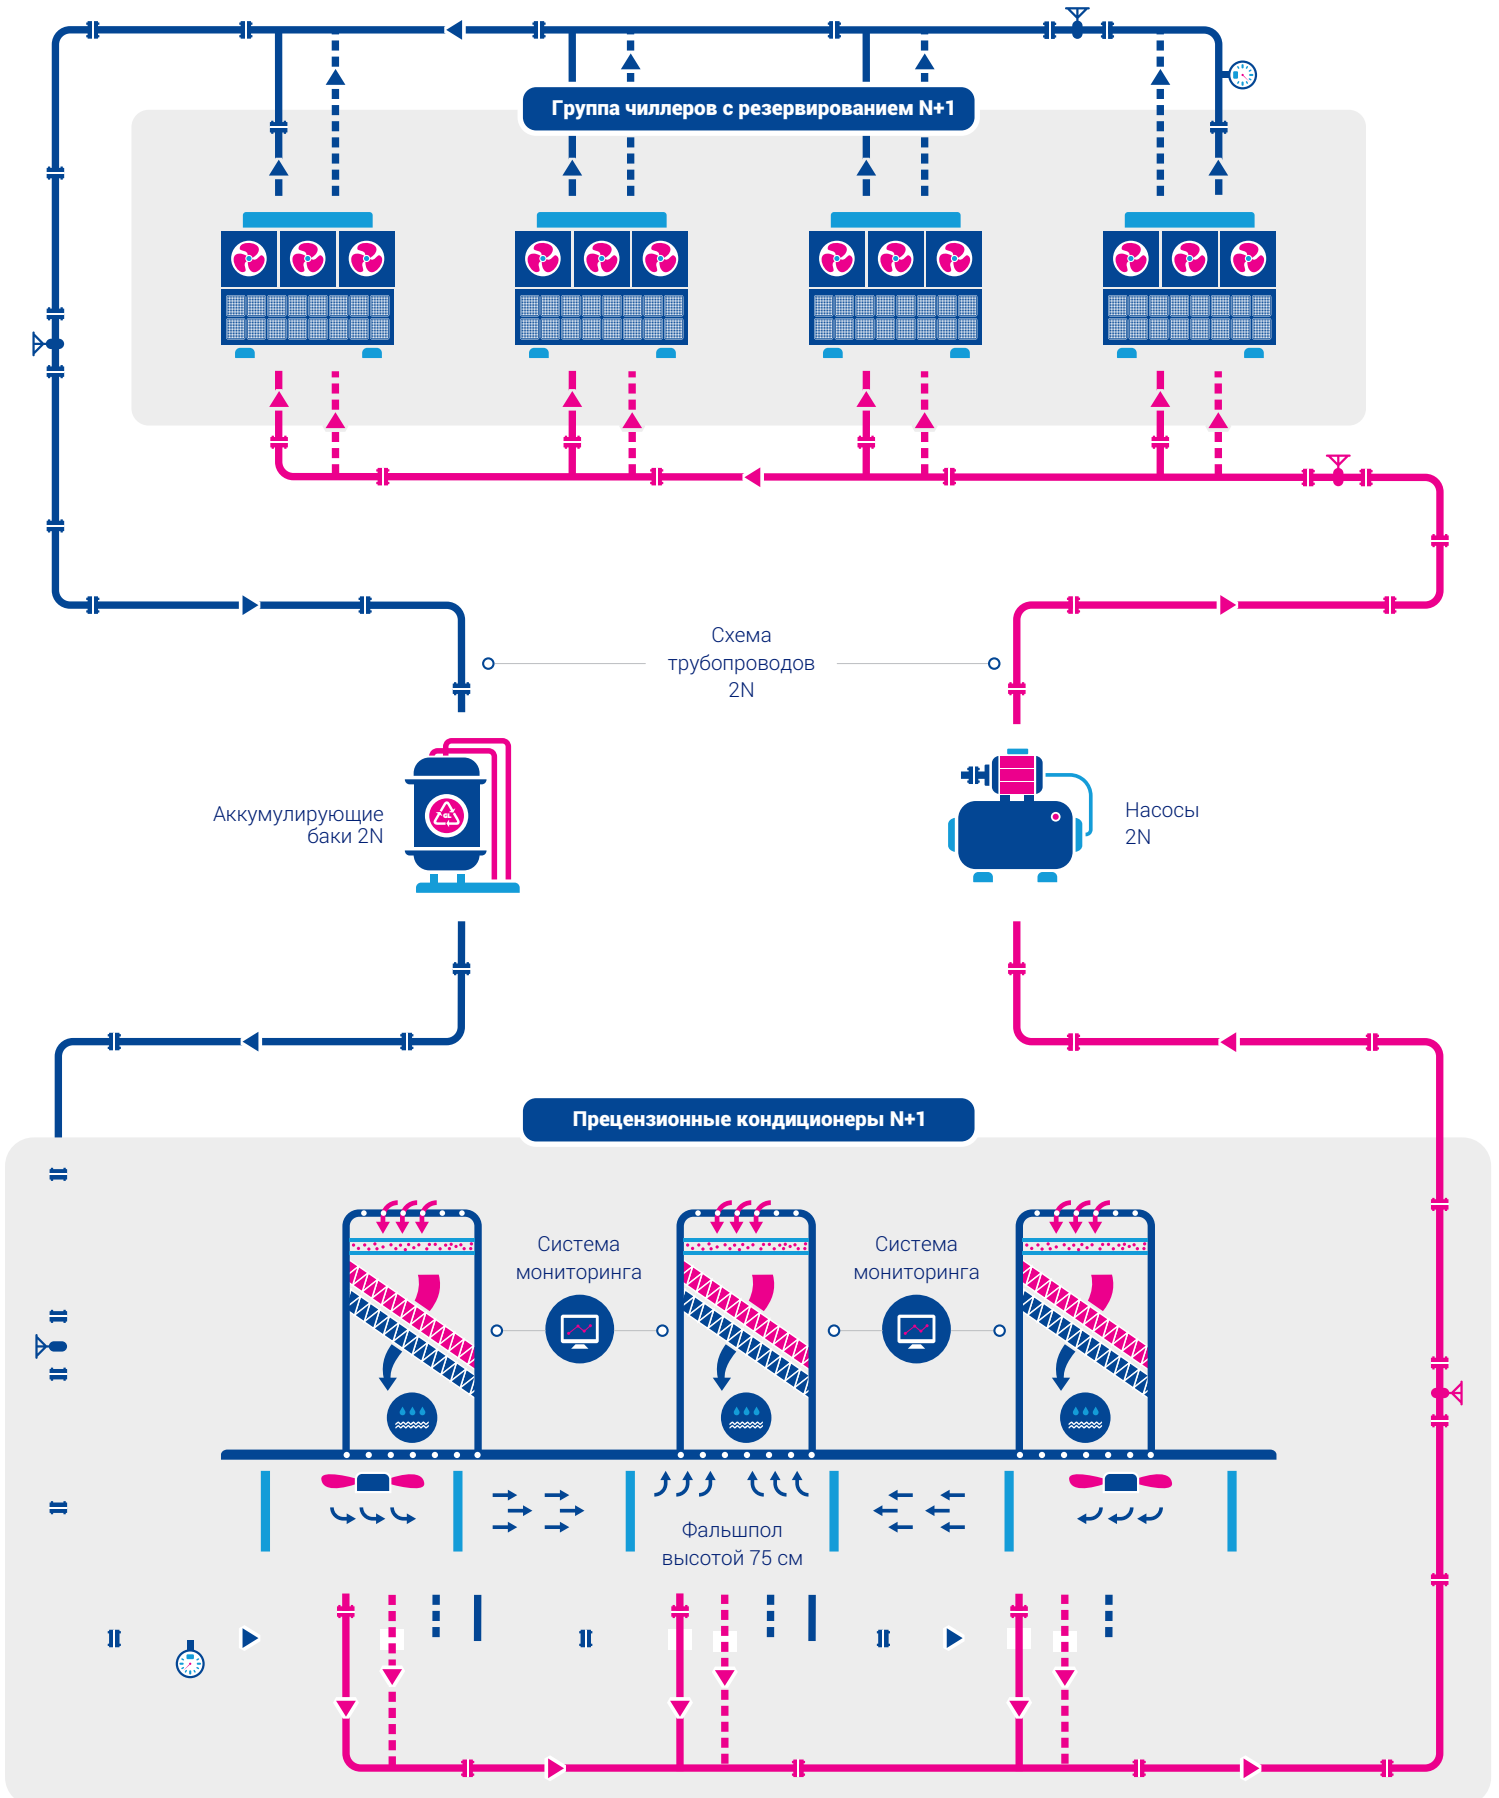

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМА ДОСТУПА



Посетитель



Паспорт



По предварительным спискам



Разовый допуск



Карта доступа



Проход через ростовой турникет

ОХРАНА

24/7/365

24/7/365

ДЕЖУРНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ



Обход каждые 2 часа

Доступ в Машинный зал



Карта доступа

Обход каждые 2 часа

Опционально



Карта доступа



Биометрический сенсор



Замок



Видео-наблюдение



Датчик движения



Система оповещения





VESDA



Пожарная сигнализация



Novac 1230 газовое пожаротушение

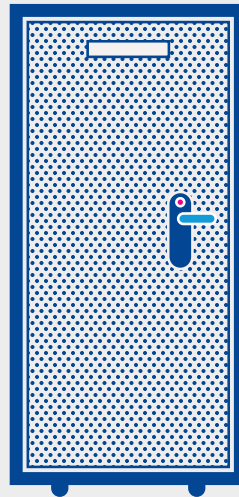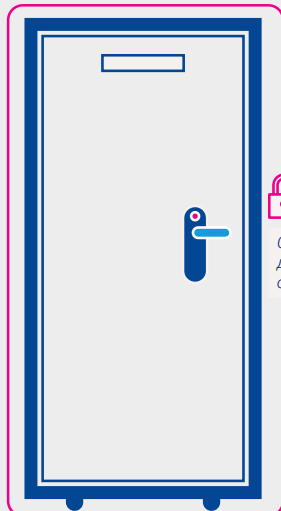

Сервер с дополнительным ограждением

Система автоматизации здания



Температурный режим



Обнаружение протечек



Уровень влажности



Энергосбережение



&'()*+,-*./0*1//2&(3/

ЦОД и точка присутствия
сети Linxdatacenter в Москве (M8)

Центр
управления сетью

🕒 24/7/365

